

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА УРОВНЕМЕРЫ 00318-ATX.0Л5


Версия 2.3
заполняется посредством Adobe Reader версии 8.1 и выше

Предприятие-заказчик **ЗАО "НХП"**
Контактное лицо **Питиримов Георгий Васильевич**
Должность **Начальник отдела КИП**
Телефон/факс **(8313) 32-85-23**
Электронная почта **nhp-main@mail.ru**

Наименование процесса / проекта **"Площадка производства аминных продуктов" ООО "Синтез ОКА"**

Наименование позиции измерения **LT15/2**

Измеряемый продукт	<input checked="" type="checkbox"/> Жидкий	<input type="checkbox"/> Сыпучий	<input type="checkbox"/> Необходимость измерения межфазного уровня
Состав измеряемой среды	алкилфенол		
Рабочие условия	Температура мин ... макс	65 ... 100 °C	<input type="checkbox"/> Парение <input type="checkbox"/> Волнение <input type="checkbox"/> Пена
	Давление	0,7 кгс/см2	<input type="checkbox"/> Отложения
Окружающая среда	<input type="checkbox"/> Открытый воздух	<input checked="" type="checkbox"/> Помещение	
	Температура мин ... макс	5 ... 36 °C	
Тип ёмкости	Емкость с мешалкой/реактор		



D - Ширина (диаметр) резервуара, мм
H - Высота резервуара, мм
MIN - Минимальный уровень, мм
MAX - Максимальный уровень, мм
x - Расстояние до ближайшей стенки, мм
h - Высота монтажного патрубка, мм
d - Диаметр монтажного патрубка, мм

Тип присоединения	Резьбовое присоединение	Тип	G1½A PN 20
Вид взрывозащиты	<input type="checkbox"/> Нет	<input checked="" type="checkbox"/> Ex ia	<input type="checkbox"/> EEx d ia <input type="checkbox"/> ExtD <input type="checkbox"/> M2 Ex ia <input type="checkbox"/> Применение на судах
Выходной сигнал (Тип электроники)	Двухпроводный 4...20mA/HART®		
Корпус / Степень защиты	Алюминий / IP66/IP68 (1 bar)		
Резьба для кабельного ввода / Сальник / Разъём	M20x1.5 / есть / нет		
Модуль индикации	Отсутствует		

Количество приборов, шт 1

Дополнительные опции:	Идентификационный шильдик Металлическая пластина
<input type="checkbox"/> Особая очистка (отсутствие масла, жира и силикона) + сертификат 3.1	
<input type="checkbox"/> Сертификат на материал 3.1/ соответствие NACE0175	

Примечания: Размер емкости см. приложение к опросному листу.	ГИП Начальник МТО Начальник отдела КИП	А.П. Каплин Г.В. Табашникова Г.В. Питиримов
---	--	---


Подпись

--

14.05.18

9027.042
 21.07.2018
 4865681500 и 4865681500

Аппарат алкилфенола Р15/2

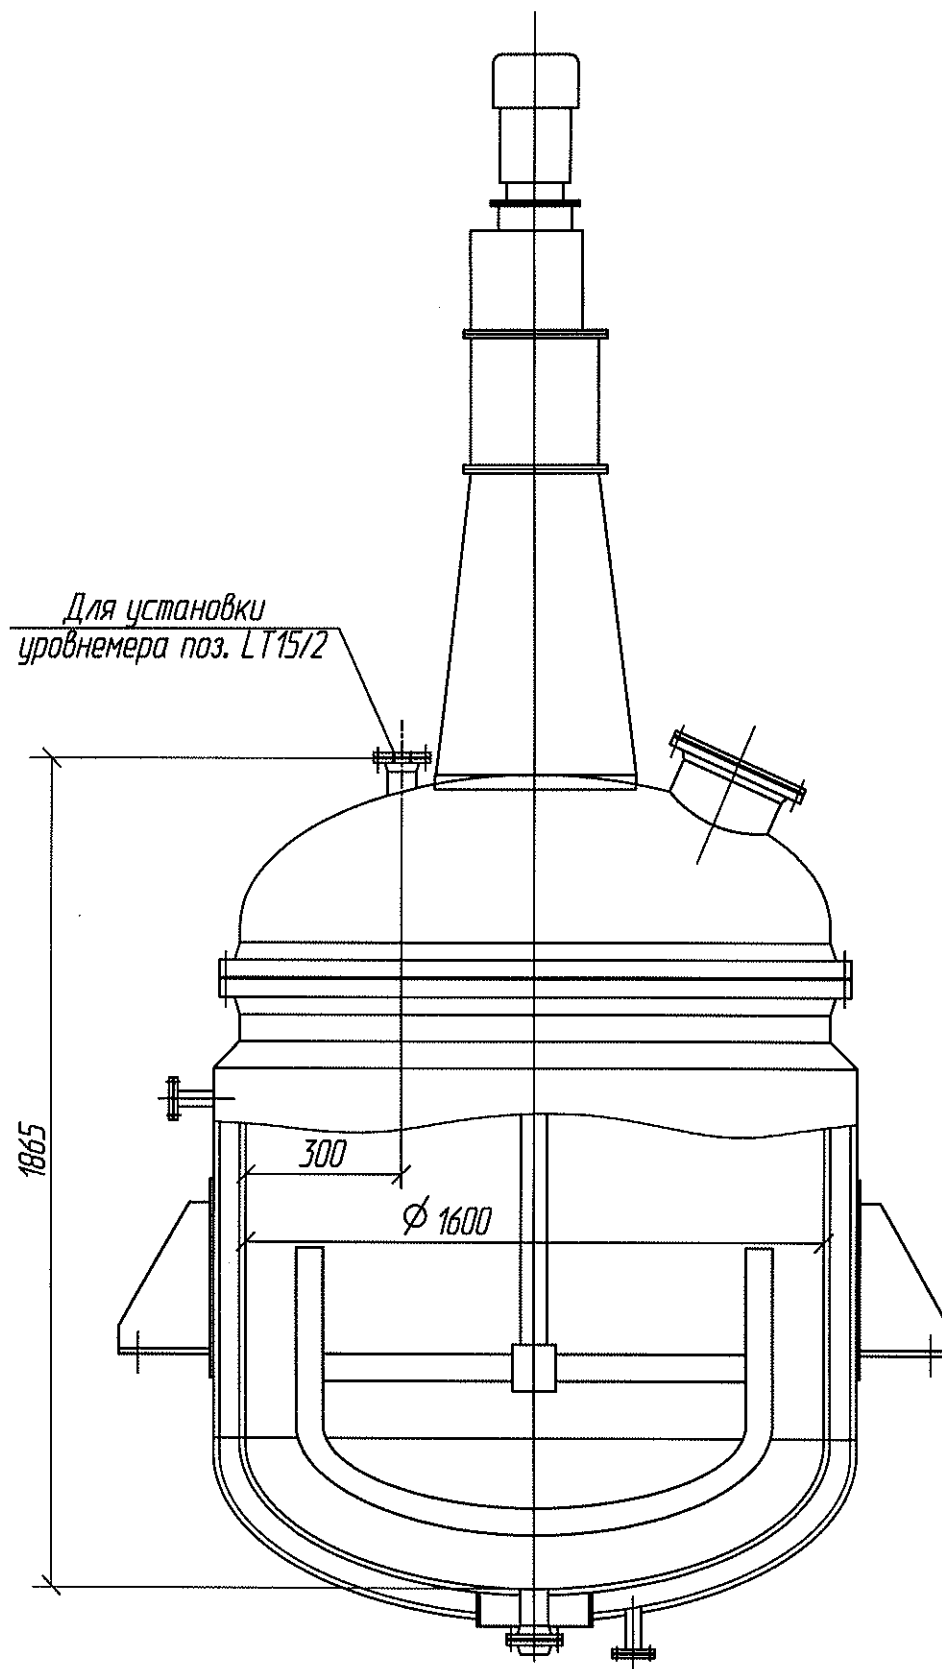

Лист 00318/15 24.07.2018